



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 [mchs@pub.vsn.ru](mailto:mchs@pub.vsn.ru)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску  
677009 г. Якутск, ул. Держинского, 35 тел./факс 22-63-71**

**Предписание № 40/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детскому саду  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному  
развитию детей №1 «Звездочка» ГО «город Якутск»  
индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)  
заведующей Черных Елене Сергеевне**

во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я), главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Якутска по пожарному надзору № 40 от «29» января 2019 года ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 11 ч.00 мин. «07» февраля 2019г. по 15 ч.00 м. «07» февраля 2019г. с 14 ч.00 мин. «13» февраля 2019г. по 16 ч.00 м. «13» февраля 2019г.

проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором по пожарной безопасности отдела НД и ПР по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС(Я) старшим лейтенантом внутренней службы Андреевой М.Д.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов), Зданий, прилегающей территории МБДОУ «Детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №1 «Звездочка» ГО «город Якутск», расположенного по адресу: г.Якутск, ул. 50 лет С.Армии, 23/4А

по пожарному надзору проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)) совместно с заведующей МБДОУ «Детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №1 «Звездочка» ГО «город Якутск» Черных Еленой Сергеевной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения         | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| 1.            | 2.  | 3.   | 4.  | 5.   |
| 1             | -В здании детского сада динамика речевого оповещения людей о пожаре не соответствует нормам ПБ                          | (п.3 ст.4 ФЗ-123; НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях);  | 20.04.2019 г.   |  |
| 2             | -На втором этаже в помещении старшей группы покрытие пола на путях эвакуации выполнена из горючего материала (линолеум) | (п.3 ст.4 ФЗ-123; п. 7 ст.134; п.4.3.2 СП 1.13130.2009; п.6.25* СНиП 21-01-97*);   | 20.04.2019 г.   |  |
| 3             | -В помещении раздевалки поваров образовавшихся отверстия не заделаны  | (п.22 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»);  | 20.04.2019 г.   |  |

|   |   |   |               |  |
|---|---|---|---------------|--|
|   | негорючим материалом  |   |               |  |
| 4 | -В помещении электрощита образовавшихся отверстия не заделаны негорючим материалом  | (п.22 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»);                               | 20.04.2019 г. |  |
| 5 | -Помещение склада не заблокировано установкой автоматической пожарной сигнализацией   | (п.3, ст.4 ФЗ-123; НПБ 110-03; п.61 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»); | 20.04.2019 г. |  |
| 6 | -В помещении склада допускается эксплуатация светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | (п.42 «в» Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»).                            | 20.04.2019 г. |  |


Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Якутска по пожарному  
(должность, фамилия и инициалы)  
надзору - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической  
государственного инспектора по пожарному надзору)  
работы по г. Якутску УНДиПР ГУ МЧС России по РС(Я)  
Андреева М.Д.

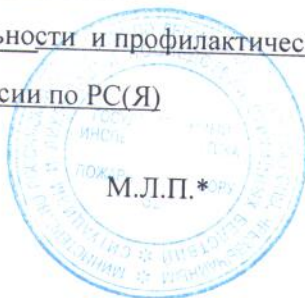

(подпись)

« 13 » февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 13 » февраля 2019 г.

(должность, фамилия, инициалы)